



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司
上海市普陀区绥德路 629 号 2 幢 A 区

产品名称和系列、型号、规格

接触器

LC1G115、LC1G150、LC1G125DC、LC1G150DC、LC1G185、LC1G225、LC1G205、
LC1G245、LC1G250DC、LC1G1154、LC1G1504、LC1G1854、LC1G2254；详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 01 日 有效期至：2029 年 06 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 1 页 共 7 页

LC1G115、LC1G150、LC1G125DC、LC1G150DC、LC1G185、LC1G225、LC1G205、LC1G245、
LC1G250DC、LC1G1154、LC1G1504、LC1G1854、LC1G2254;

LC1G115、LC1G150、LC1G185、LC1G225、LC1G205、LC1G245、LC1G1154、LC1G1504、
LC1G1854、LC1G2254;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

Ith: LC1G115、LC1G1154: 250A; LC1G150、LC1G1504: 275A;

LC1G185、LC1G1854、LC1G205: 305A; LC1G225、LC1G2254、LC1G245: 330A;
LC1G115, LC1G1154: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/96A、AC400V/97A、AC415V/93A、AC440V/115A、AC500V/106A、
AC690V/77A、AC1000V/53A;

AC-3e: AC230V/96A、AC400V/97A、AC415V/93A、AC440V/120A、AC500V/106A、
AC690V/77A、AC1000V/53A;

AC-4: AC230V/96A、AC400V/97A、AC415V/93A、AC440V/104A、AC500V/92A、
AC690V/77A、AC1000V/53A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/250A;

LC1G150, LC1G1504: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/115A、AC400V/132A、AC415V/127A、AC440V/150A、AC500V/128A、
AC690V/93A、AC1000V/53A;

AC-3e: AC230V/115A、AC400V/132A、AC415V/127A、AC440V/145A、AC500V/128A、
AC690V/93A、AC1000V/53A;

AC-4: AC230V/115A、AC400V/132A、AC415V/127A、AC440V/128A、AC500V/128A、
AC690V/93A、AC1000V/53A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/275A;

LC1G185, LC1G1854: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/169A、AC400V/160A、AC415V/154A、AC440V/185A、AC500V/156A、
AC690V/113A、AC1000V/53A;

AC-3e: AC230V/169A、AC400V/160A、AC415V/154A、AC440V/177A、AC500V/156A、
AC690V/113A、AC1000V/53A;

AC-4: AC230V/169A、AC400V/160A、AC415V/154A、AC440V/161A、AC500V/156A、
AC690V/113A、AC1000V/53A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/305A;

LC1G205: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/193A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/205A、AC500V/180A、
AC690V/131A、AC1000V/71A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 2 页 共 7 页

AC-3e: AC230V/193A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/177A、AC500V/180A、
AC690V/131A、AC1000V/71A;

AC-4: AC230V/169A、AC400V/160A、AC415V/154A、AC440V/161A、AC500V/156A、
AC690V/113A、AC1000V/53A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/305A;

LC1G225, LC1G2254: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/169A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/225A、AC500V/184A、
AC690V/162A、AC1000V/92A;

AC-3e: AC230V/169A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/209A、AC500V/184A、
AC690V/162A、AC1000V/92A;

AC-4: AC230V/169A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/205A、AC500V/184A、
AC690V/133A、AC1000V/92A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/330A;

LC1G245: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/230A、AC400V/230A、AC415V/222A、AC440V/245A、AC500V/224A、
AC690V/162A、AC1000V/103A;

AC-3e: AC230V/230A、AC400V/230A、AC415V/222A、AC440V/209A、AC500V/224A、
AC690V/162A、AC1000V/103A;

AC-4: AC230V/169A、AC400V/195A、AC415V/188A、AC440V/205A、AC500V/184A、
AC690V/133A、AC1000V/92A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/330A;

使用类别: AC-3、AC-3e、AC-4、AC-1;

极数: LC1G115, LC1G150, LC1G185, LC1G225, LC1G205, LC1G245: 3P;

LC1G1154, LC1G1504, LC1G1854, LC1G2254: 4P;

LC1G1154...S260, LC1G1504...S260, LC1G1854...S260, LC1G2254...S260;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

Ue: DC750V;

Ith: 200A;

Ie: 120A;

使用类别: DC-1;

接线方式: 4P 外形; 具体接线方式见附页 3;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 3 页 共 7 页

LC1G125DC、LC1G150DC；

Ui: 1500V; Uimp: 12kV;

Ue: DC1000V;

Ith: 250A;

Ie: 125A (LC1G125DC), 150A (LC1G150DC);

使用类别: DC-1;

接线方式: 3P 外形; 具体接线方式见附页 3;

LC1G250DC;

Ui: 1500V; Uimp: 12kV;

Ue: DC1000V、DC1500V;

Ith: 250A;

Ie: 250A/DC1500V, 200A/DC1000V;

使用类别: DC-1;

接线方式: 3P 外形; 具体接线方式见附页 3;

防护等级: IP20 (加装可选配端子罩);

Us: AC/DC24-48V, AC/DC48-130V, AC/DC100-250V, AC/DC200-500V, AC/DC600V;
50/60Hz

配用的辅助触头:

LAG8N;

1NO+1NC, 2NO; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 600V/1.2A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610


证书附页：第 4 页 共 7 页

附页 3

直流接线方式

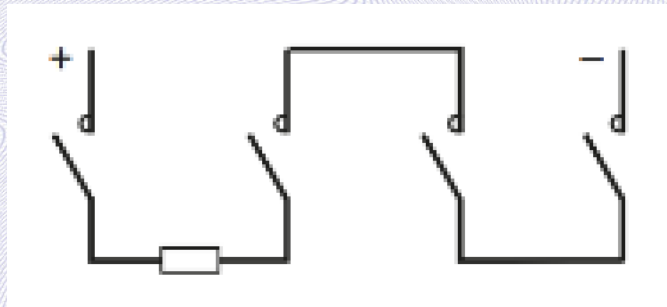

4P 外形 (LC1G1154...S260, LC1G1504...S260, LC1G1854...S260, LC1G2254...S260)

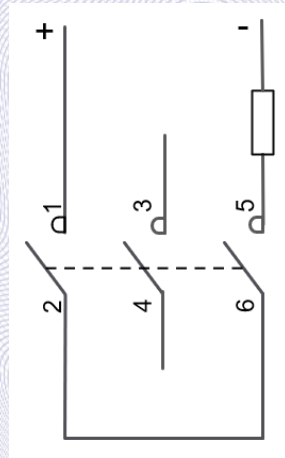

3P 外形两极串 (LC1G125DC、LC1G150DC、LC1G250DC)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 5 页 共 7 页

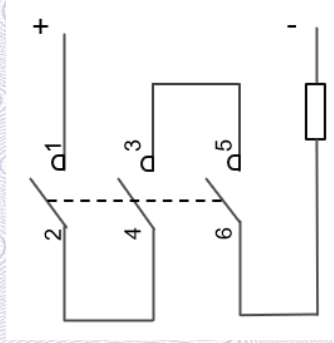

3P 外形三极串 (LC1G250DC)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 6 页 共 7 页

型号解释：

LC1	G	150			KUE		N	S6
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	产品型号 LC1: 单个接触器
II	产品族说明 G: 系列名称
III	接触器规格 115,125,150,185, 225 (当 VIII 是 A 或 N) 205, 245 (当 VIII 是 C) 125, 150, 250 (当 V 是 DC)
IV	极数 空白: 3 极 4: 4 极-当 VIII 是 C 时不适用
V	主回路电流类型 (IV 是 3 极时适用): 空白: AC DC: DC, 当 III 是 125, 150,250 时适用,不适用于 XXEN 线圈
VI	线圈电压代码 详见下表
VII	S207: 铁路行业使用 空白: 标准型 S260: 新能源行业使用 (仅适用于 LC1G1154,LC1G1504, LC1G1854, LC1G2254)
VIII	市场版本 A: 全球高级版 N: 全球标准版 C: 中国标准版 详见下表线圈代码+市场版本组合
IX	空白: 标准型 S6: 抗晃电应用, 当 III 为 115, 150, 185, 205, 245 且 VI 为 KUE 时适用, 不适用于:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641610

证书附页：第 7 页 共 7 页

- VII 为 S207 或 S260
- V 为 DC

线圈代码+市场版本	Us (V)	频率
BEEA	24-48	50/60 Hz 和 dc
EHEA, EHEN, EHEC	48-130	50/60 Hz 和 dc
KUEN, KUEC	100-250	50/60 Hz 和 dc
LSEN, LSEA, LSEC, LSEMC*,LSEMN* (*仅适用于 3P)	200-500	50/60 Hz 和 dc
XXEN	600	50/60 Hz 和 dc

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司